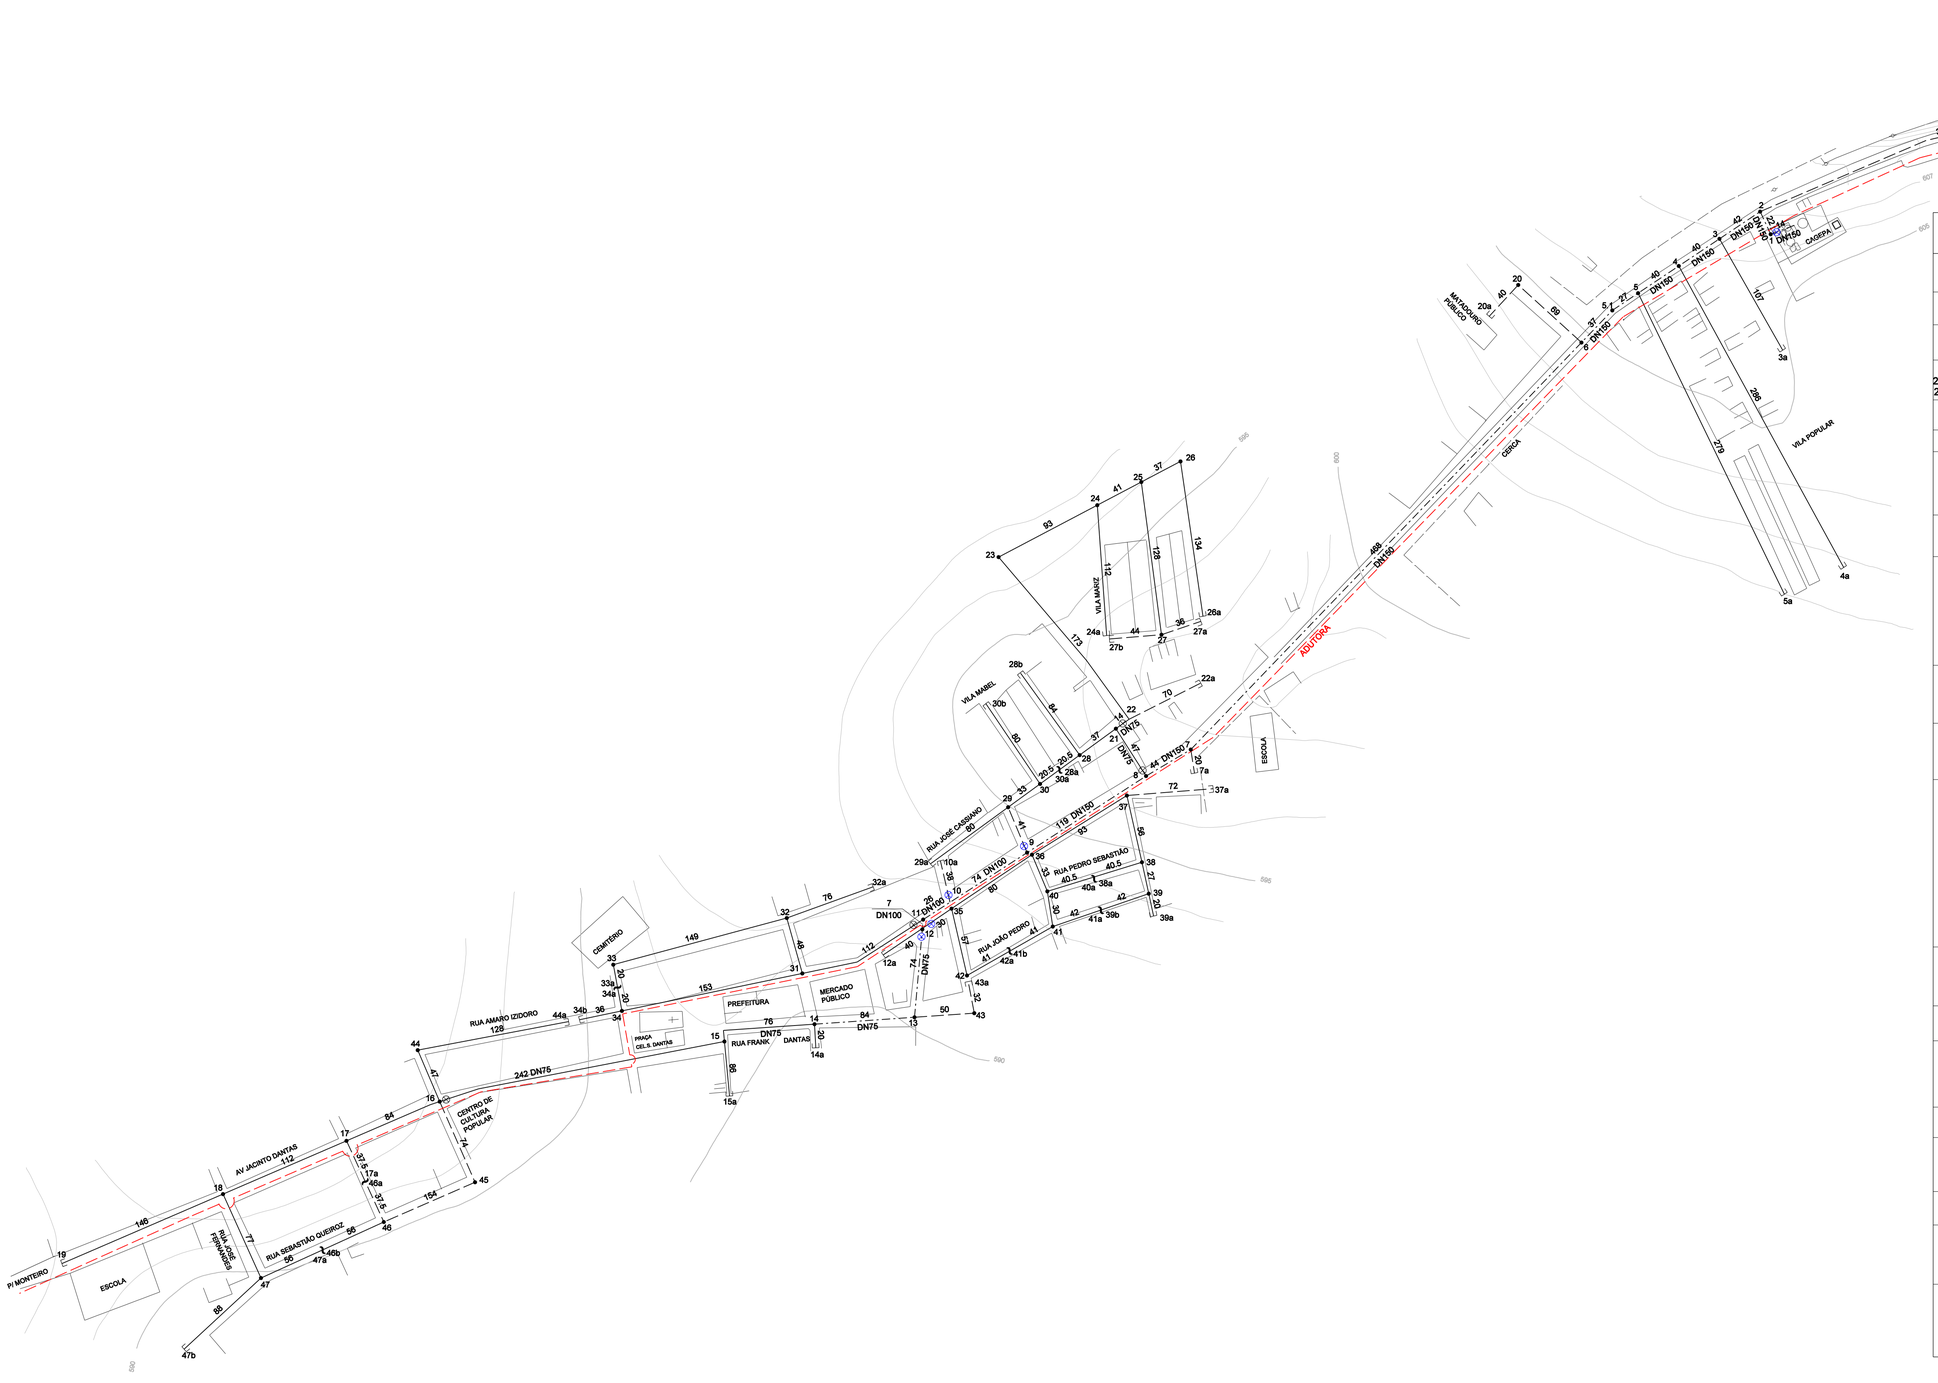

PONTO A PONTO

PONTO DA REDE	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	DESENHO
1	C90 F°F° JE BB DN 150 REGISTRO DN 150 LC F°F° JE BB DN 150	01 01 02	
2	T F°F° JE BBB DN 150 RD F°F° JE PB DN 150x50	01 01	
2.1	C45 PVC JE PB DN 50	01	
2a,7a,10a, 20a,22a,27a, 27b,37a,43a	K PVC JE DN 50	09	
3,4,5,6	TRD F°F° JE BBB DN 150x50	04	
5.1	C22 F°F° JE BB DN 150	01	
7	TRD F°F° JE BBB DN 150x50 C22 F°F° JE BB DN 150 C45 PVC JE PB DN 50	01 01 01	
8	TRD F°F° JE BBB DN 150x75	01	
9	TRD F°F° JE BBB DN 150x50 C22 PVC JE PB DN 50 RD F°F° JE PB DN 150x100 REGISTRO DN 50 LC PVC JE BB DN 50	01 01 01 01 02	
10	TRD F°F° JE BBB DN 100x50 C22 PVC JE PB DN 50 REGISTRO DN 50 LC PVC JE BB DN 50	01 01 01 02	
11	T PVC JE BBB DN 100 RD PVC JE PB DN 100x50 LC PVC JE BB DN 50 REGISTRO DN 50 C45 PVC JE PB DN 100	01 01 02 01 01	
12	C45 PVC JE PB DN 100 XRD PVC JE BBBB DN100x50 RD PVC JE PB DN 100x75 C45 PVC JE PB DN 75 LC PVC JE BB DN 75 REGISTRO DN 75 LC PVC JE BB DN 50 REGISTRO DN 50	01 01 01 01 02 01 02 01	
13	T PVC JE BBB DN 75 RD PVC JE PB DN 75x50 C22 PVC JE PB DN 75	01 01 01	
14	TRD PVC JE BBB DN 75x50 LC PVC JE BB DN 50	01 01	
16	XRD PVC JE BBBB DN75x50 LC PVC JE BB DN 75 RD PVC JE PB DN 75x50	01 01 01	
20,43,45	C90 PVC JE PB DN 50	03	
22	TRD PVC JE BBB DN 75x50 RD PVC JE PB DN 75x50	01 01	
27,46	T PVC JE BBB DN 50	02	
29	T PVC JE BBB DN 50 C22 PVC JE PB DN 50 LC PVC JE BB DN 50	01 01 01	
37	T PVC JE BBB DN 50 C22 PVC JE PB DN 50	01 02	

LEGENDA:

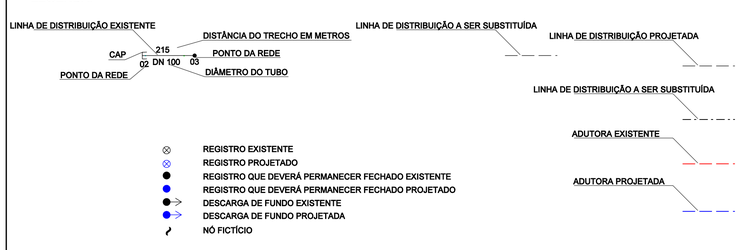

NOTA:
-Todas as linha onde não estão indicados, o diâmetro é de 50mm.

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

TECHNE engenheiros consultores

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA
OURO VELHO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.500	OUTUBRO/2007	CONGO2/3-PB-RD-006

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS

AESA
SECTMA