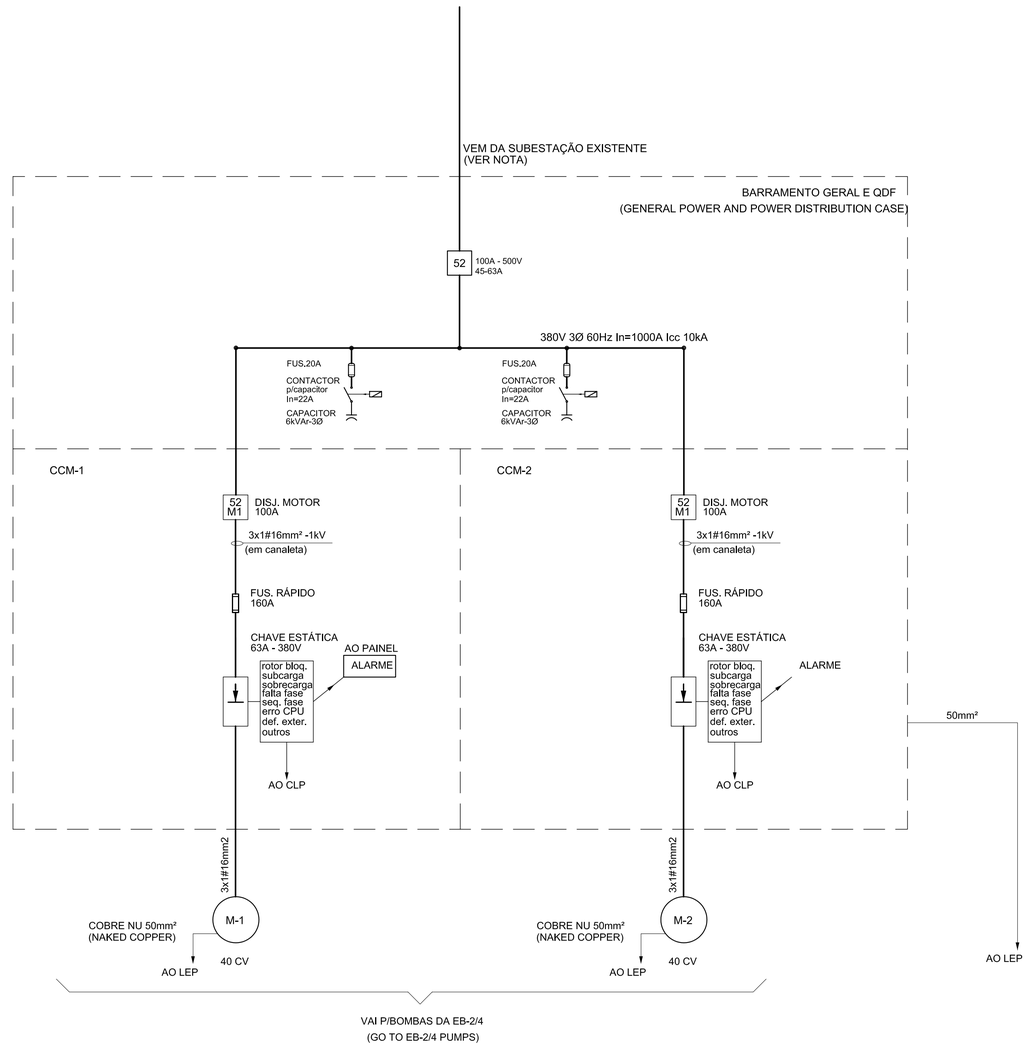

NOTA:
A ALIMENTAÇÃO DESSAS NOVAS CARGAS SERÁ FEITA PELA SUBESTAÇÃO EXISTENTE (500 kVA), QUE TEM DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA DE 147 kVA.

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

TECHNE engenheiros consultores

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB 2/4
DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
INDICADA	OUTUBRO/2007	CONGO2/3-PB-ELE-010

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS

AESA
SECTMA