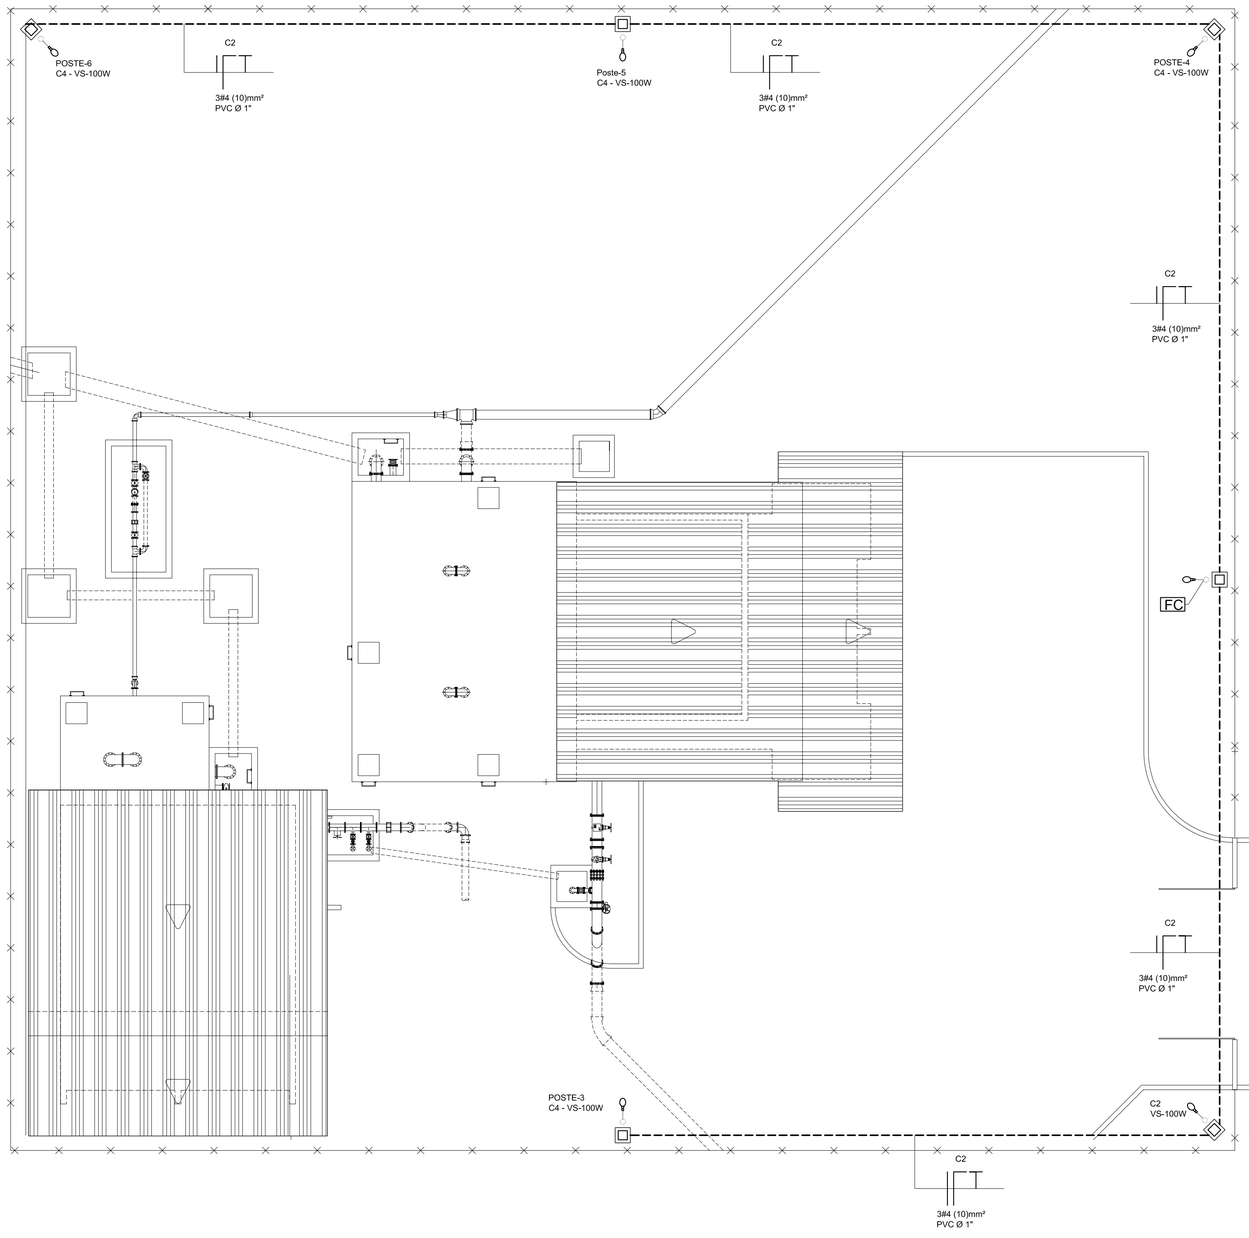

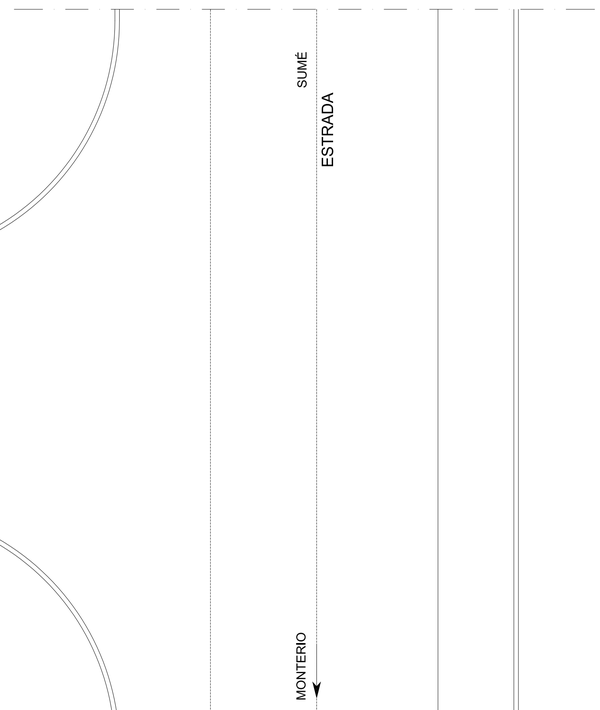

IMPLANTAÇÃO - EB3

ESCALA ——— 1:100

SIMBOLOGIA

- FIO FASE
- FIO RETORNO
- FIO NEUTRO
- FIO TERRA
- xxxA — DISJUNTOR MONOPOLAR
- xxxA — DISJUNTOR TRIPOLAR
- FC — INTERRP. FOTO-CÉLULA
- ELETRODUTO PVC, RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA INSTALAÇÃO APARENTE
- ELETRODUTO PVC, RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA INSTALAÇÃO ENTERRADO NO SOLO OU PAREDE
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE DESCE
- PERFILADO PERFURADO PARA CABOS
- INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO
- INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES
- 2P+T TOMADA BIPOLAR + TERRA A 0,30m DO PISO
- 2P+T TOMADA BIPOLAR + TERRA A 1,30m DO PISO
- 2P+T BIPOLAR COM ATERRAMENTO À PROVA DE TEMPO
- 3P+T TRIPOLAR COM ATERRAMENTO À PROVA DE TEMPO
- LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
- LUMINÁRIA PARA LÂMPADA NO TETO
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA INSTALADA NA PAREDE
- PROJETOR PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO
- PROJETOR PARA INSTALAÇÃO NO TETO
- QDL — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

TECHNE engenheiros consultores

PROJETO BÁSICO - 2ª ETAPA

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB 3/2

LOCAÇÃO DOS POSTES

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
INDICADA	OUTUBRO/2007	CONGO2/3-PB-ELE-032

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 2ª E 3ª ETAPAS

AESA
SECTMA