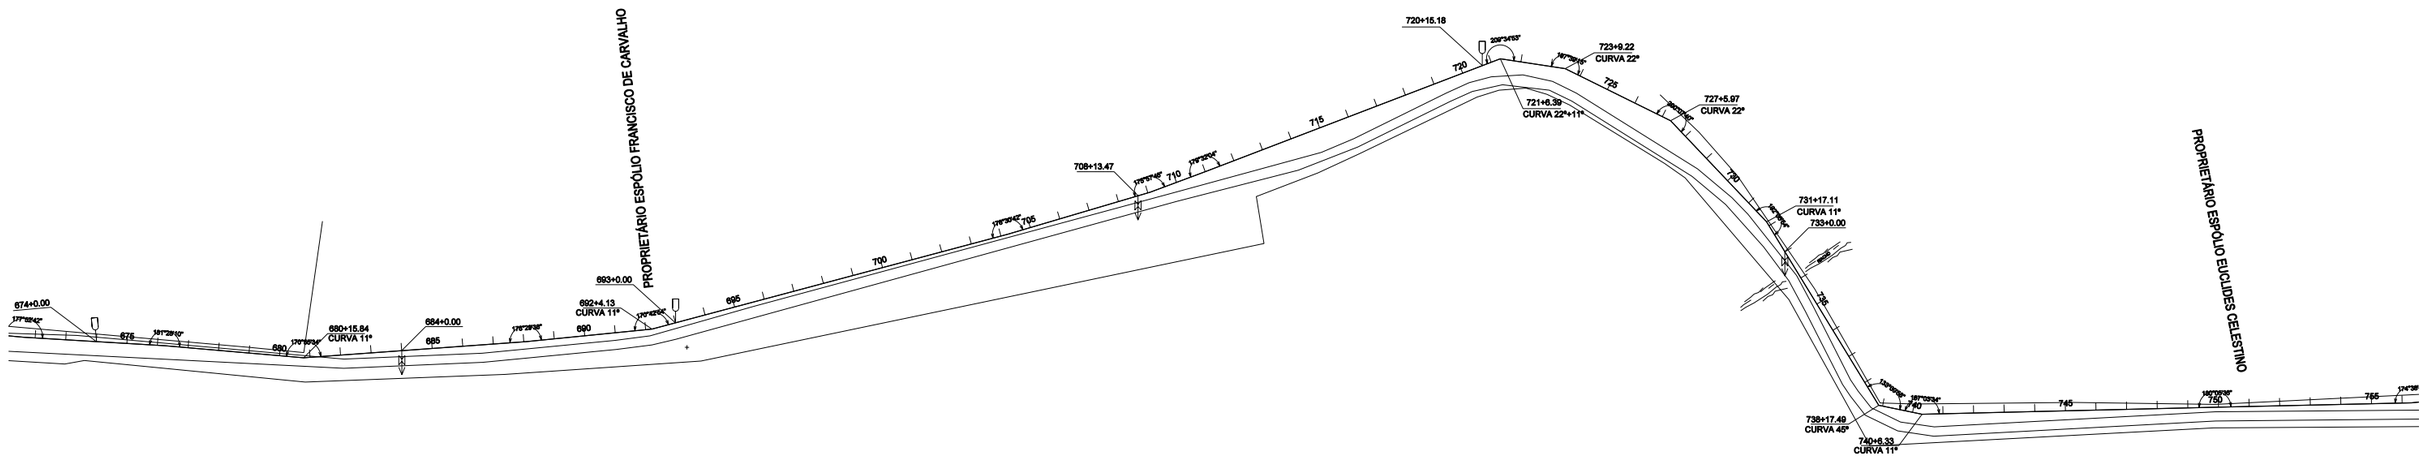

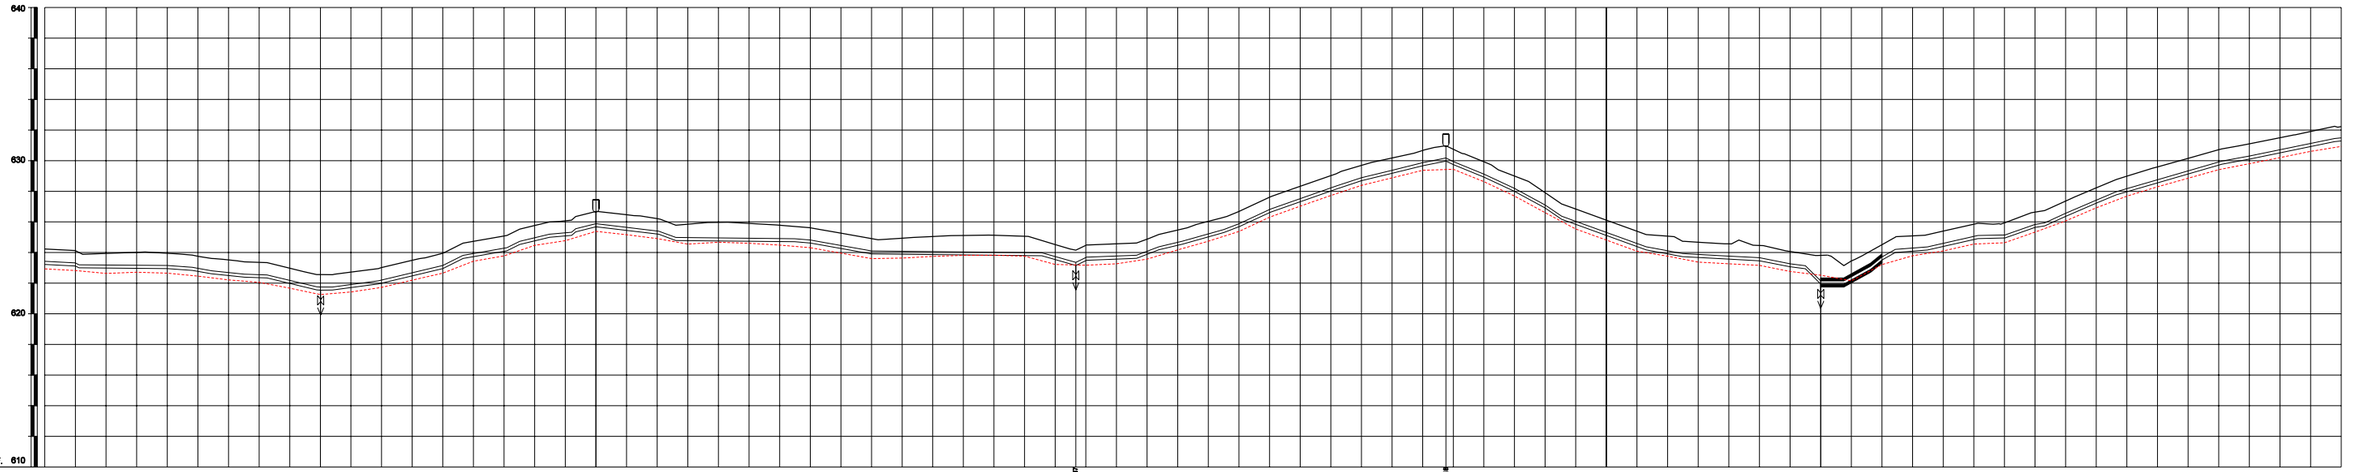

ESTACA	675	680	684	685	690	693	695	700	705	708+13.47	710	715	720	720+15.18	725	730	733	735	740	745	750
COTA T.N. (m)	624,226	624,121	624,040	623,978	623,883	623,789	623,617	623,397	623,274	623,200	623,084	623,055	623,000	622,964	622,955	622,729	622,672	622,669	622,672	622,665	622,669
GERATRIZ INFERIOR	623,254	623,121	622,997	622,872	622,693	622,789	622,467	622,397	621,896	621,646	621,714	622,005	622,460	622,955	623,736	624,084	624,787	625,099	625,882	626,466	626,207
DIST. PARCIAL / DIST. ACUMULADA (m)	13380,00	20,00	13400,00	20,00	13420,00	20,00	13440,00	20,00	13460,00	20,00	13480,00	20,00	13500,00	20,00	13520,00	20,00	13540,00	20,00	13560,00	20,00	13580,00	20,00	13600,00	20,00	13620,00	20,00	13640,00	20,00	13660,00	20,00	13680,00	20,00	13700,00	20,00	13720,00	20,00	13740,00	20,00	13760,00	20,00	13780,00	20,00	13800,00	20,00	13820,00	20,00	13840,00	20,00	13860,00	20,00	13880,00	20,00	13900,00	20,00	13920,00	20,00	13940,00	20,00	13960,00	20,00	13980,00	20,00	14000,00	20,00	14020,00	20,00	14040,00	20,00	14060,00	20,00	14080,00	20,00	14100,00	20,00	14120,00	20,00	14140,00	20,00	14160,00	20,00	14180,00	20,00	14200,00	20,00	14220,00	20,00	14240,00	20,00	14260,00	20,00	14280,00	20,00	14300,00	20,00	14320,00	20,00	14340,00	20,00	14360,00	20,00	14380,00	20,00	14400,00	20,00	14420,00	20,00	14440,00	20,00	14460,00	20,00	14480,00	20,00	14500,00	20,00	14520,00	20,00	14540,00	20,00	14560,00	20,00	14580,00	20,00	14600,00	20,00	14620,00	20,00	14640,00	20,00	14660,00	20,00	14680,00	20,00	14700,00	20,00	14720,00	20,00	14740,00	20,00	14760,00	20,00	14780,00	20,00	14800,00
DIAMETRO/MATERIAL	DN 200 - PRFV CL 16																				

LEGENDA:

- TOPO ROCHOSO
- ENVELOPAMENTO
- BLOQUEIO
- VENTOSA TRÍPLICE
- DESCARGA DE FUNDO
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- POÇO
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- POLIGONAL
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.

-A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo, sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem

-As descargas descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

-No caso de transposição de açudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora

-Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO
TRECHO: EB2 A ZABELÊ
PLANTA E PERFIL
Est.: 675 a 750

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.000 1:200	DEZEMBRO/2005	CAMALAÚ-PB-PP-030

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estado em movimento