


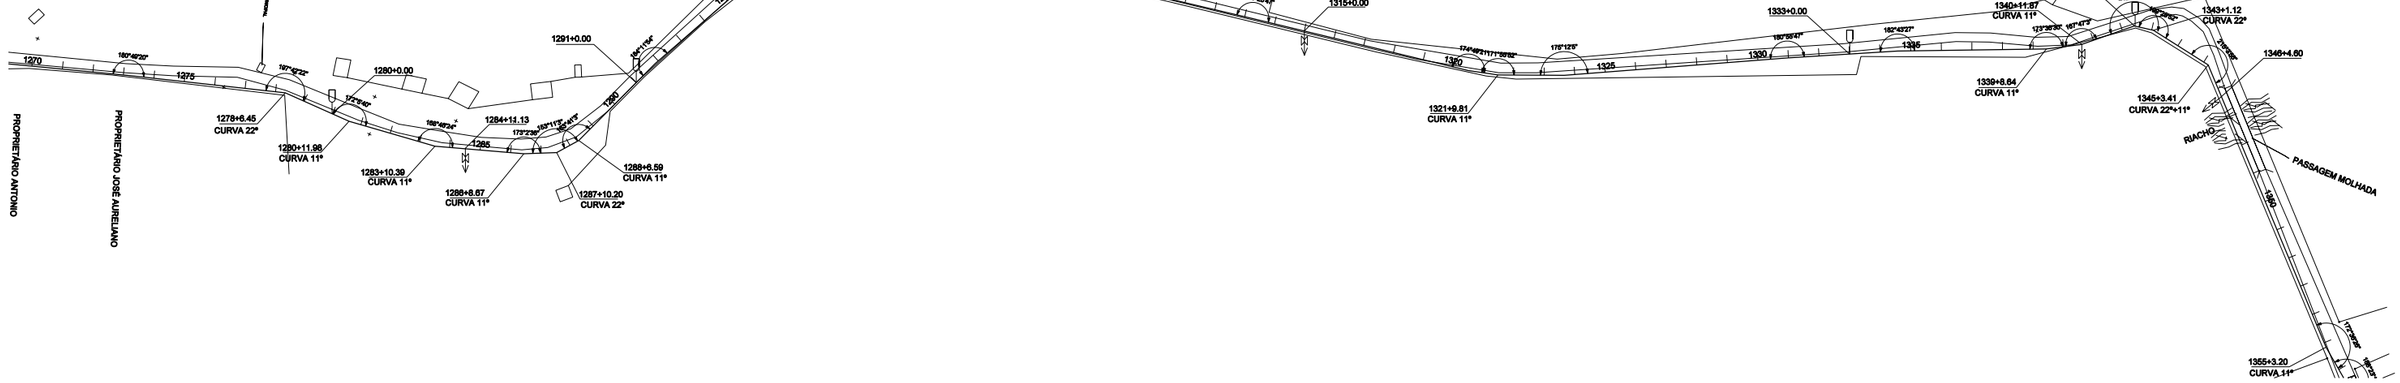


| ESTACA | 1275 | 1280 | 1284+11.13 | 1285 | 1290 | 1291 | 1295 | 1300 | 1301 | 1303 | 1305 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1333 | 1335 | 1340 | 1340+11.87 | 1342+10.65 | 1345 | 1346+4.60 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTA T.N. (m) | 646,467 | 646,000 | 645,741 | 645,715 | 645,320 | 645,386 | 645,467 | 645,306 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 645,000 |
| GERATRIZ INFERIOR | 644,617 | 645,154 | 645,791 | 646,096 | 645,378 | 645,459 | 645,386 | 645,283 | 645,099 | 645,693 | 645,479 | 645,255 | 645,385 | 645,552 | 645,619 | 645,773 | 645,666 | 645,139 | 645,099 | 645,542 | 645,648 | 645,243 | 645,941 | 645,659 |
| DIST. PARCIAL / DIST. ACUMULADA (m) | 20.00 / 20854.46 | 20.00 / 20874.46 | 20.00 / 20894.46 | 20.00 / 20914.46 | 20.00 / 20934.46 | 20.00 / 20954.46 | 20.00 / 20974.46 | 20.00 / 20994.46 | 20.00 / 21014.46 | 20.00 / 21034.46 | 20.00 / 21054.46 | 20.00 / 21074.46 | 20.00 / 21094.46 | 20.00 / 21114.46 | 20.00 / 21134.46 | 20.00 / 21154.46 | 20.00 / 21174.46 | 20.00 / 21194.46 | 20.00 / 21214.46 | 20.00 / 21234.46 | 20.00 / 21254.46 | 20.00 / 21274.46 | 20.00 / 21294.46 | 20.00 / 21314.46 |
| DIAMETRO/MATERIAL | DN 150 - PVC DEFºFº 1MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTACA | 1355 | 1355+3.20 |
|---|---|---|
| COTA T.N. (m) | 645,000 | 645,000 |
| GERATRIZ INFERIOR | 645,000 | 645,000 |
| DIST. PARCIAL / DIST. ACUMULADA (m) | 20.00 / 21334.46 | 3.20 / 21337.66 |
| DIAMETRO/MATERIAL | DN 150 - PVC DEFºFº 1MPa | |

## LEGENDA:

- TOPO ROCHOSO
- ENVELOPAMENTO
- BLOQUEIO
- VENTOSA TRÍPLICE
- DESCARGA DE FUNDO
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- POÇO
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- POLIGONAL
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

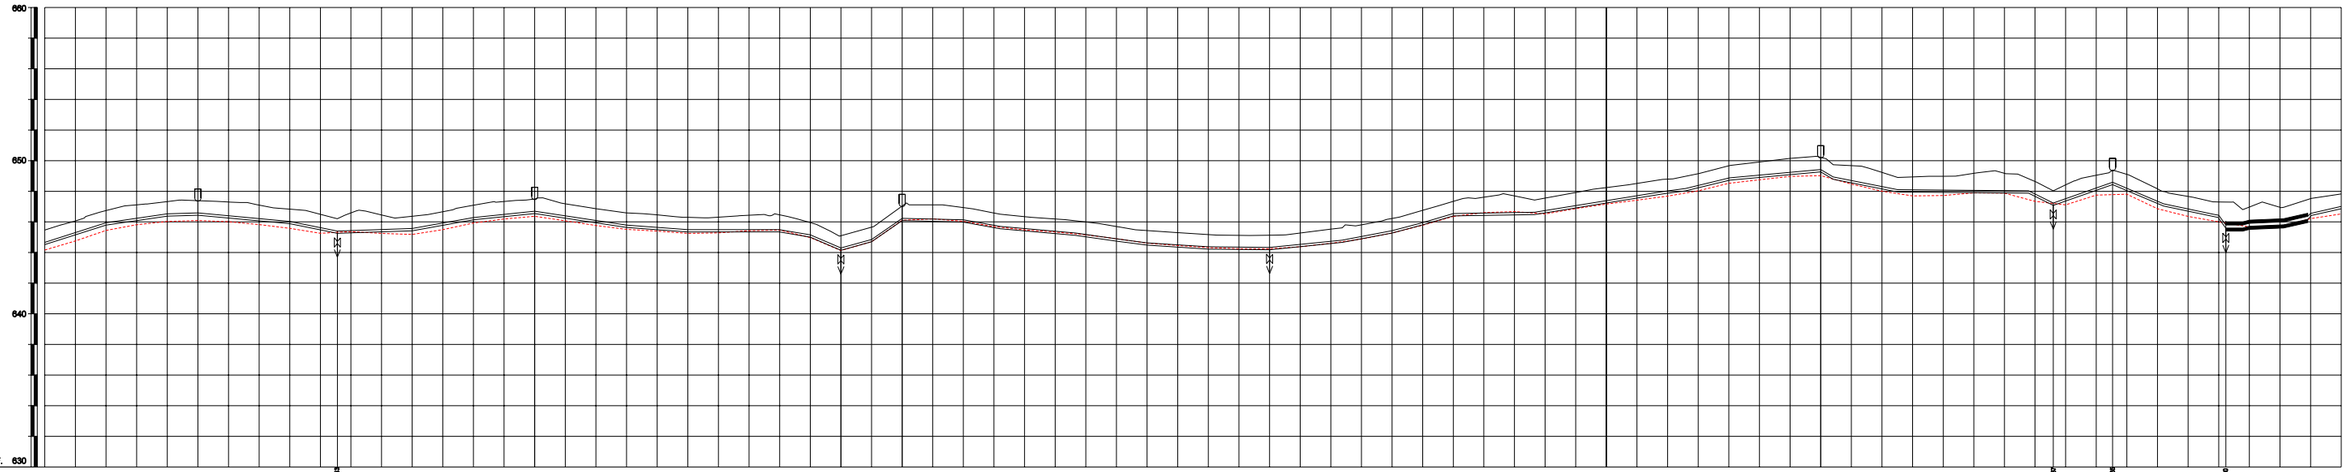NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.

-A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo, sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem

-As descargas descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

-No caso de transposição de açudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora

-Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

| Nº | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EXECUÇÃO | APROVADO | DATA | APROVADO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SECTMA | | | SECTMA | |

| DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO | NÚMERO |
|---|---|

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO
TRECHO: EB2 A CACIMBINHA
PLANTA E PERFIL
Est.: 1275 a 1350

| ESCALA: | DATA: | PRANCHA: |
|---|---|---|
| 1:2.000 1:200 | DEZEMBRO/2005 | CAMALAÚ-PB-PP-082 |

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estação em movimento