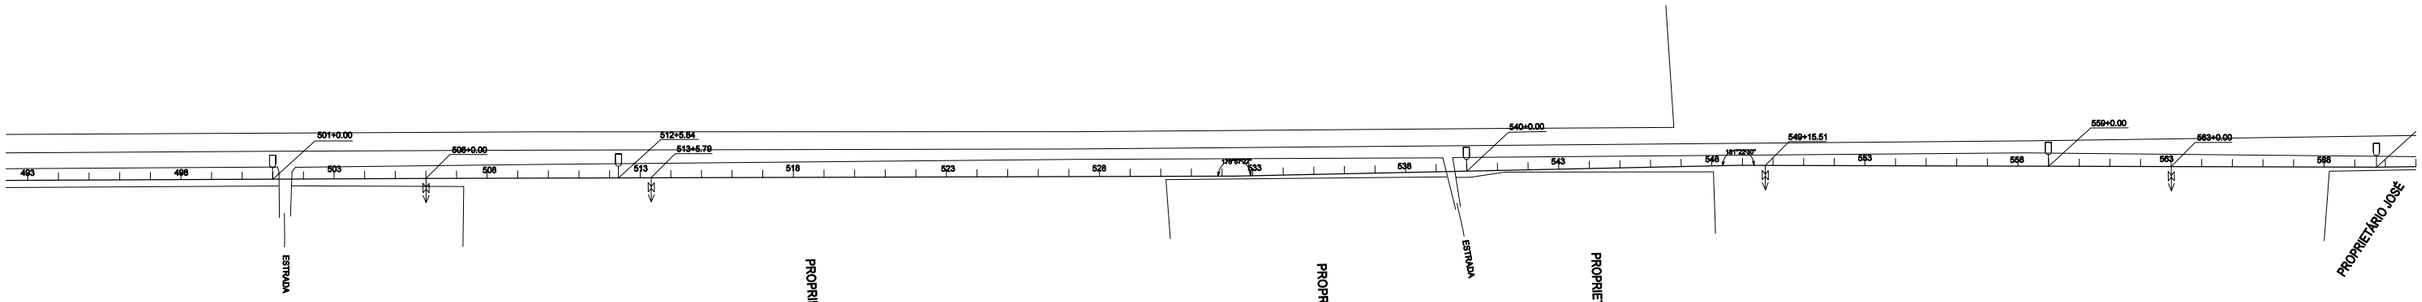

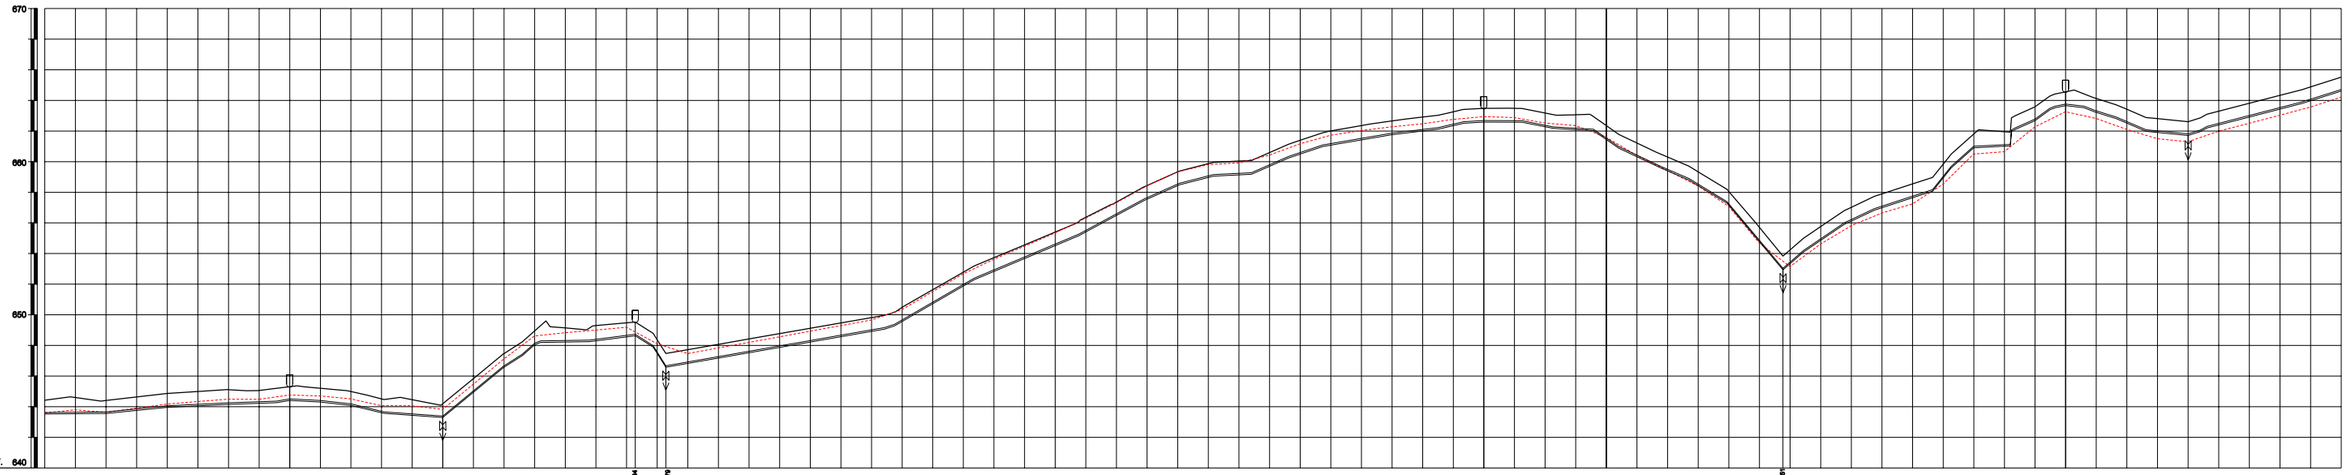

ESTACA	493	498	501	503	506	508	512+5.84	513+5.79	518	523	528	533	538	540	543	548	549+15.51	553	558	559	563	568
COTA T.N. (m)	644.452	644.691	644.495	644.836	644.882	644.993	645.114	645.065	645.309	645.298	644.999	644.607	644.481	644.185	645.896	647.486	648.048	648.142	648.290	648.476	648.630	647.724
GERATRIZ INFERIOR	643.952	643.948	643.867	643.739	643.982	644.098	644.103	644.223	644.499	644.508	644.098	643.904	643.458	643.393	644.856	645.088	645.048	645.222	645.061	645.278	645.257	645.382
DIST. PARCIAL / DIST. ACUMULADA (m)	31372.70	20.00	31392.70	20.00	31412.70	20.00	31432.70	20.00	31452.70	20.00	31472.70	20.00	31492.70	20.00	31512.70	20.00	31532.70	20.00	31552.70	20.00	31572.70	20.00	31592.70	20.00	31612.70	20.00	31632.70	20.00	31652.70	20.00	31672.70	20.00	31692.70	20.00	31712.70	20.00	31732.70	20.00	31752.70	20.00	31772.70	20.00	31792.70	20.00	31812.70	20.00	31832.70	20.00	31852.70	20.00	31872.70	20.00	31892.70	20.00	31912.70	20.00	31932.70	20.00	31952.70	20.00	31972.70	20.00	31992.70	20.00	32012.70	20.00	32032.70	20.00	32052.70	20.00	32072.70	20.00	32092.70	20.00	32112.70	20.00	32132.70	20.00	32152.70	20.00	32172.70	20.00	32192.70	20.00	32212.70	20.00	32232.70	20.00	32252.70	20.00	32272.70	20.00	32292.70	20.00	32312.70	20.00	32332.70	20.00	32352.70	20.00	32372.70	20.00	32392.70	20.00	32412.70	20.00	32432.70	20.00	32452.70	20.00	32472.70	20.00	32492.70	20.00	32512.70	20.00	32532.70	20.00	32552.70	20.00	32572.70	20.00	32592.70	20.00	32612.70	20.00	32632.70	20.00	32652.70	20.00	32672.70	20.00	32692.70	20.00	32712.70	20.00	32732.70	20.00	32752.70	20.00	32772.70	20.00	32792.70	20.00	32812.70	20.00	32832.70	20.00	32852.70	20.00	32872.70	20.00	32892.70	20.00	32912.70	20.00	32932.70	20.00	32952.70	20.00	32972.70
DIAMETRO/MATERIAL	DN 100 - PVC DEFºFº 1MPa																					

LEGENDA:

- TOPO ROCHOSO
- ENVELOPAMENTO
- BLOQUEIO
- VENTOSA TRÍPLICE
- DESCARGA DE FUNDO
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- POÇO
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- POLIGONAL
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.

-A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem

-As descargas descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

-No caso de transposição de agudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora

-Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO
TRECHO: EB2 A ZABELÊ
PLANTA E PERFIL
Est.: 493 a 568

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.000 1:200	DEZEMBRO/2005	CAMALAÚ-PB-PP-042

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estado em movimento