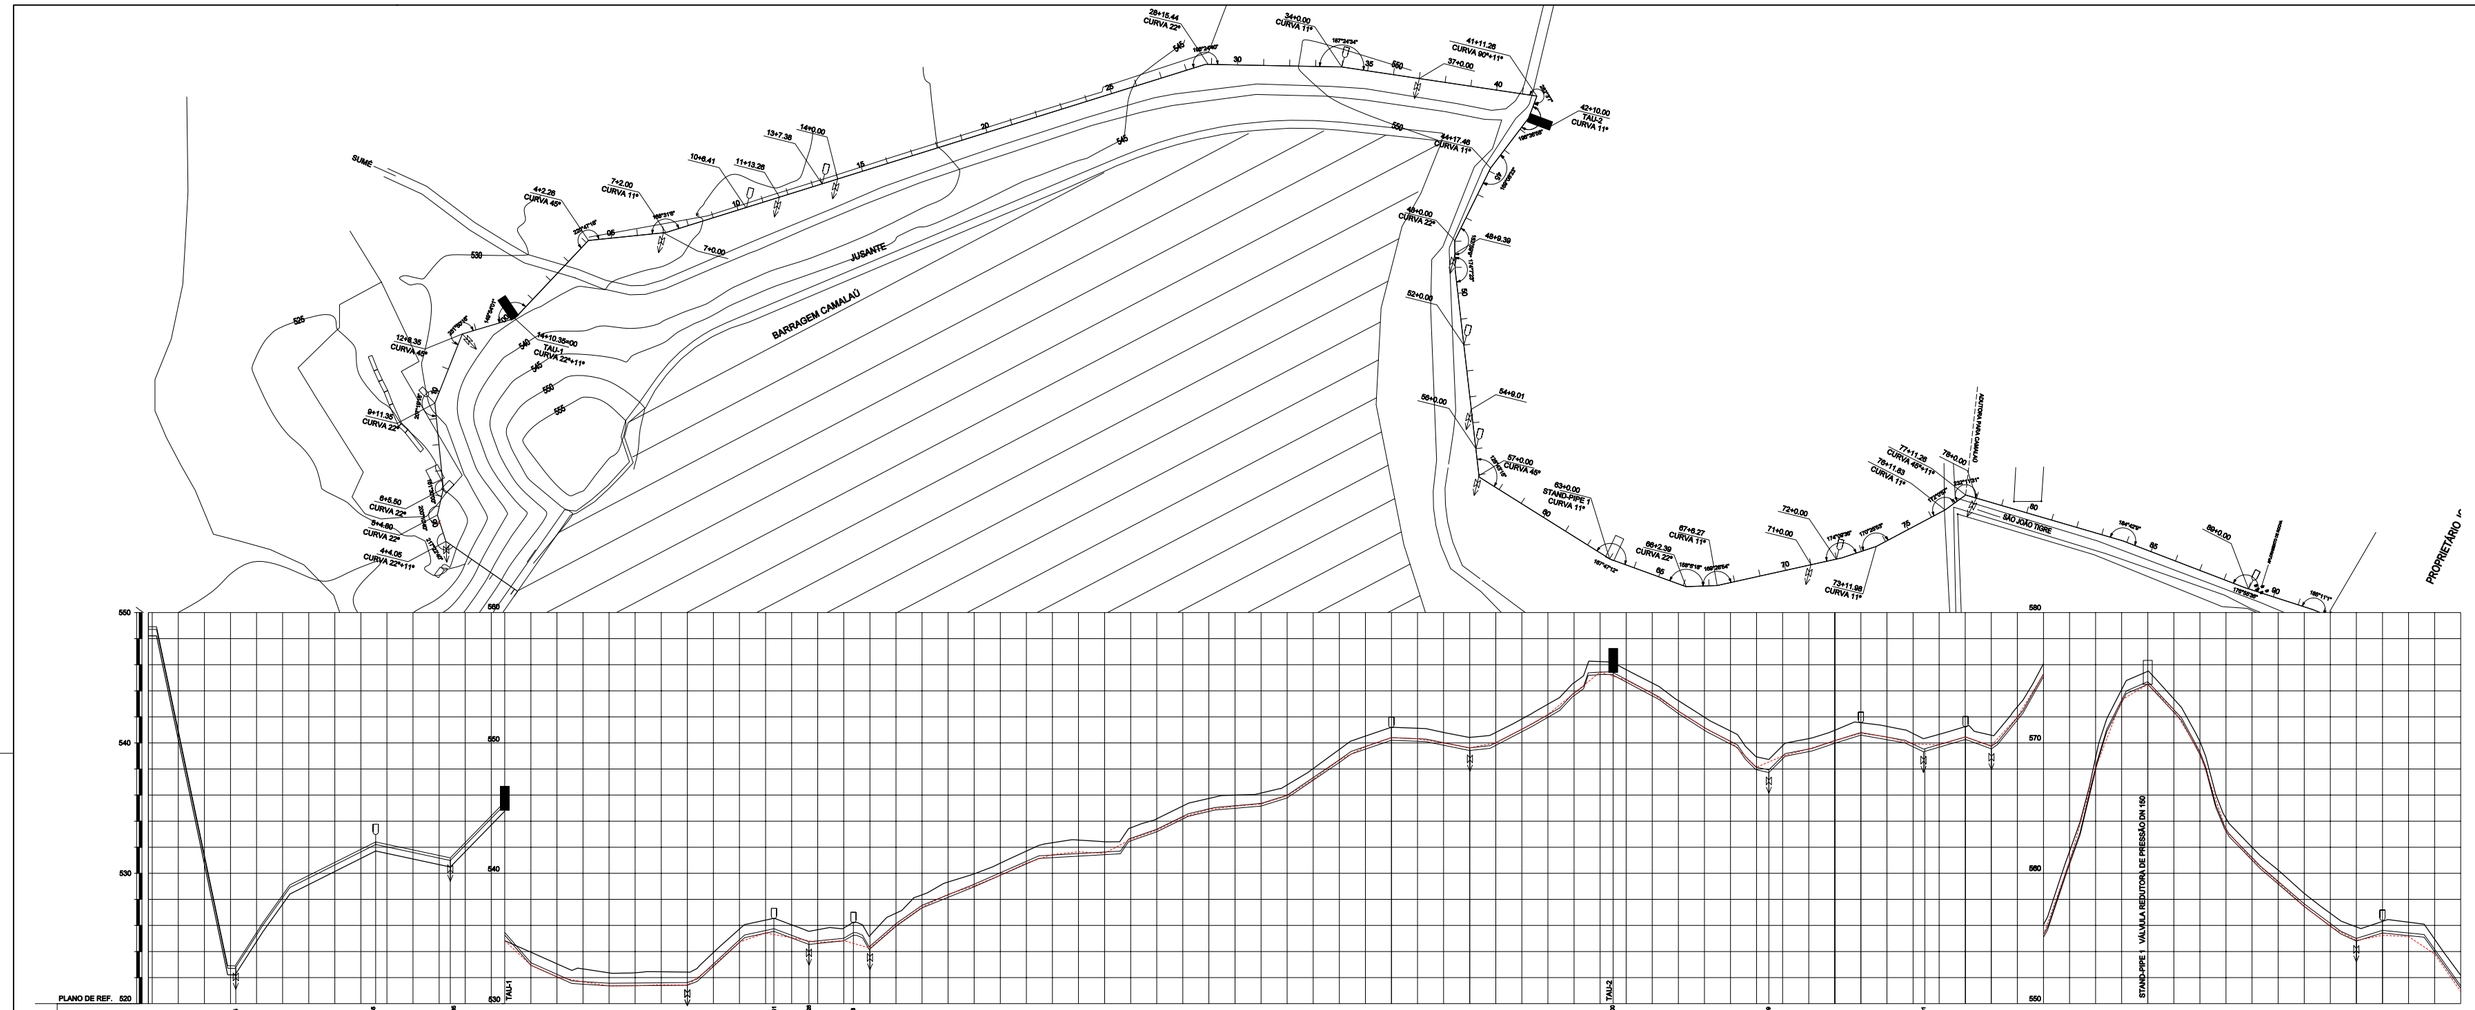

LEGENDA:

- TOPO ROCHOSO
- ENVELOPAMENTO
- BLOQUEIO
- VENTOSA TRÍPLICE
- DESCARGA DE FUNDO
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- POÇO
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- POLIGONAL
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.

-A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo, sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem

-As descargas descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

-No caso de transposição de açudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora

-Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO
TRECHO: EB FLUTUANTE A EB2
PLANTA E PERFIL
Est.: 00+17 a 75

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.000 1:200	DEZEMBRO/2009	CAMALAÚ-PB-PP-001

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estado em movimento