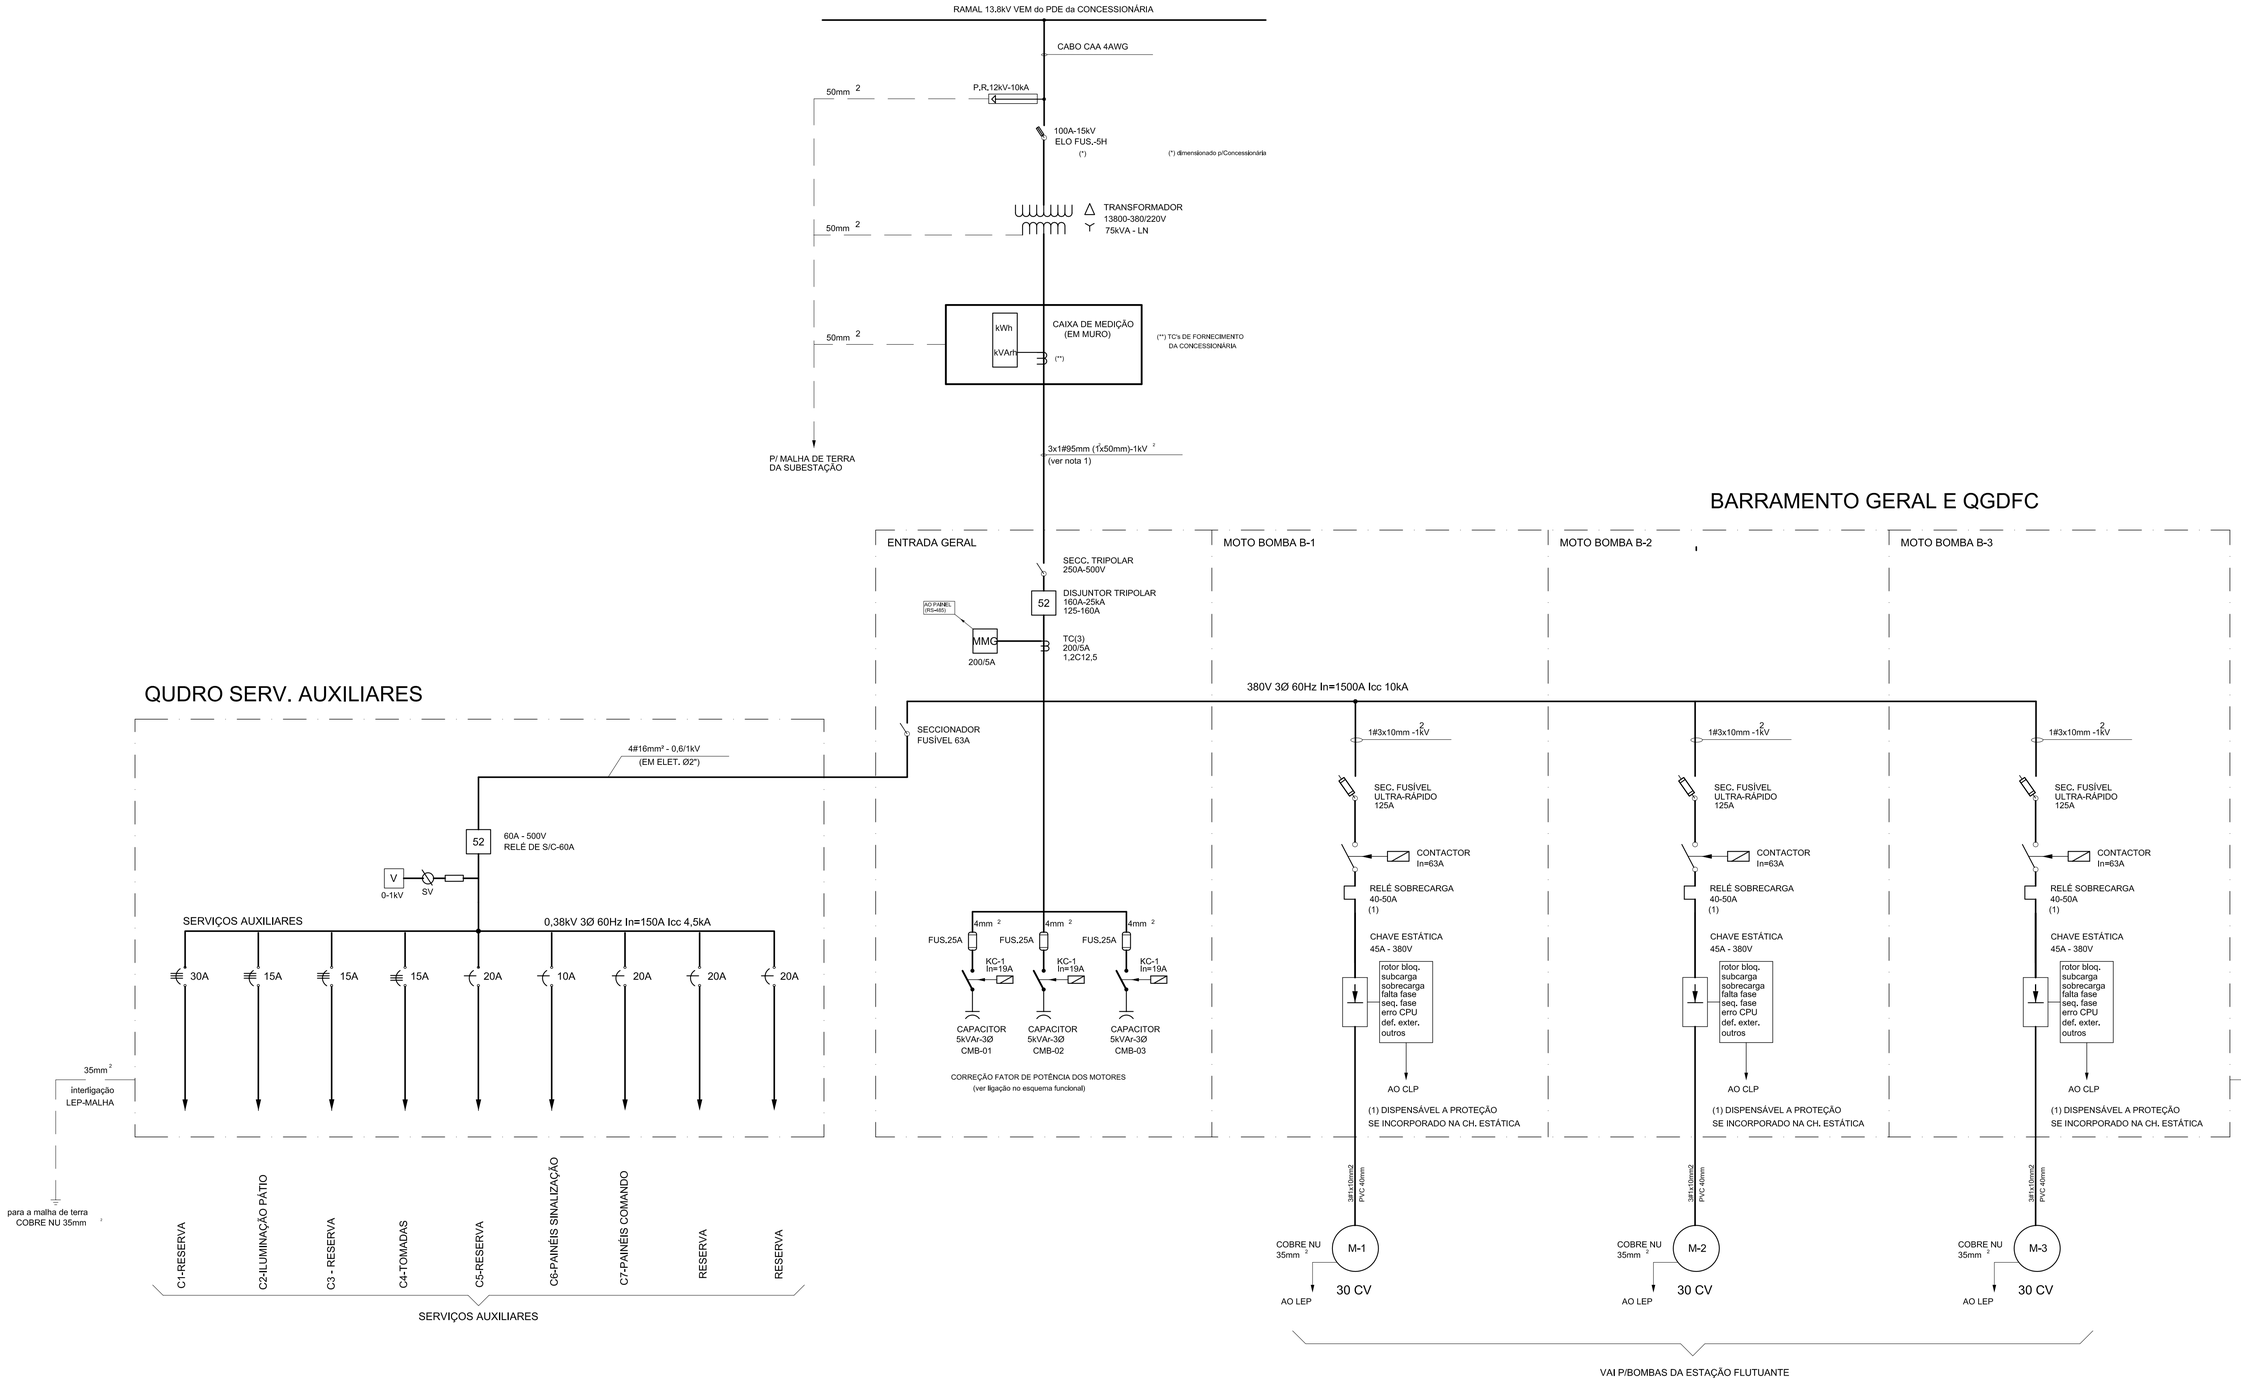

NOTA 1: todos os cabos de baixa tensão (=<1kV) são do tipo XLPE (suportabilidade de 90 C) °

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO-FLUTUANTE

DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
SEM ESCALA	DEZEMBRO/2005	CAMALAÚ-PB-EL-001

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estado em movimento