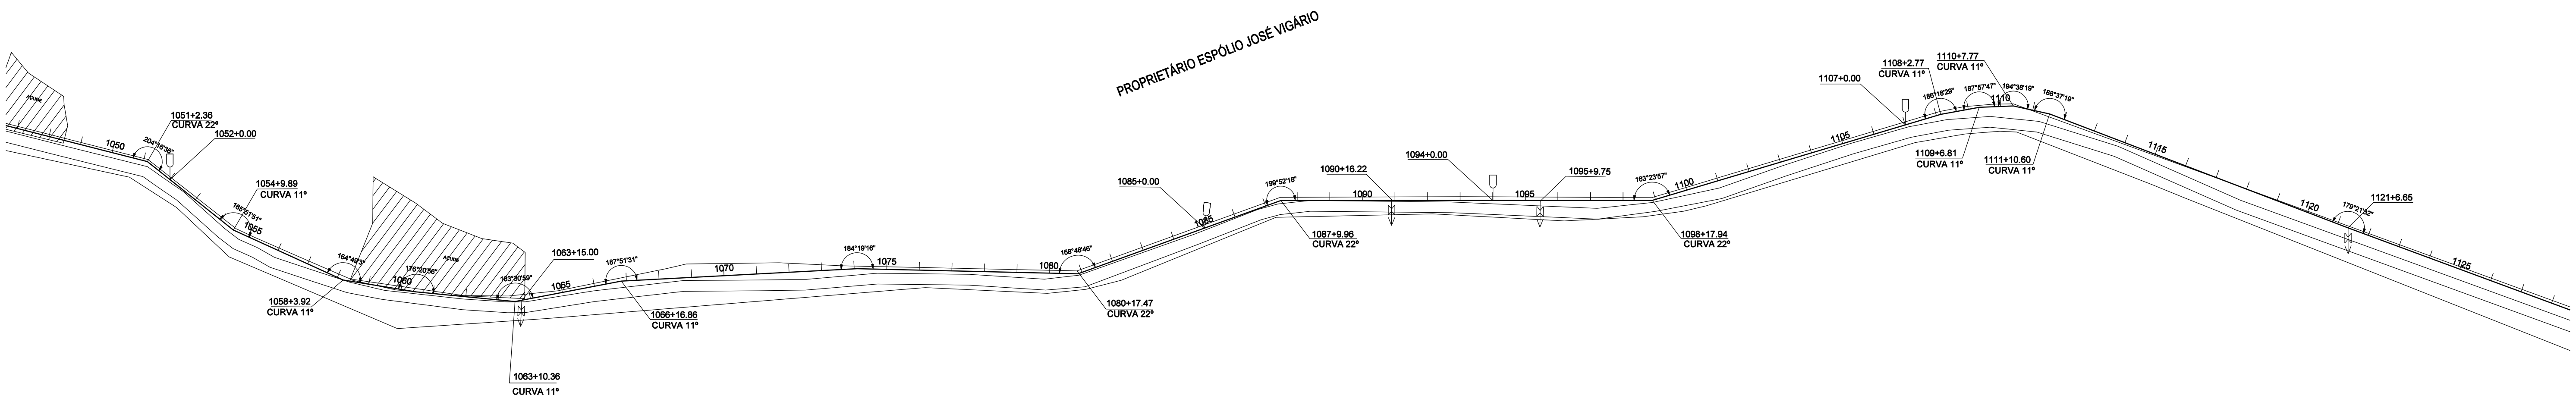

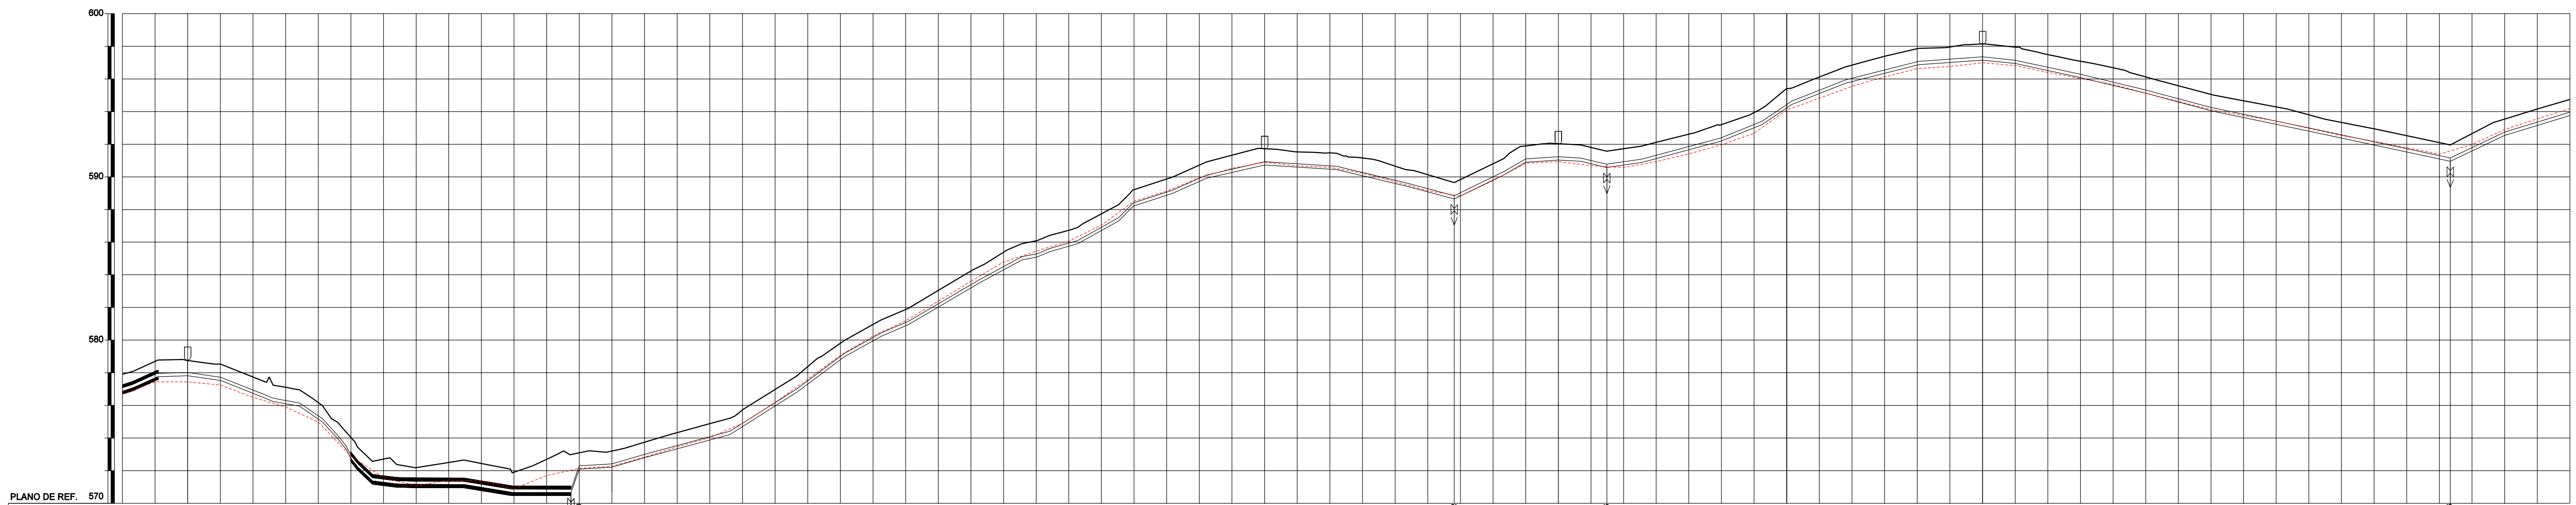

ESTACA	1050		1052			1055				
COTA T.N. (m)	577.909	578.698	578.746	578.523	577.740	577.114	576.171	574.040	572.709	572.182
GERATRIZ INFERIOR	576.681	577.698	577.815	577.525	576.740	576.103	575.156	572.755	571.285	571.159
DIST. PARCIAL		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	21273.35	21293.35	21313.35	21333.35	21353.35	21373.35	21393.35	21413.35	21433.35	21453.35

ESTACA	1060			1062		1063+15.00	1065				
COTA T.N. (m)	572.503	572.652	572.441	571.904	572.699	573.097	573.203	573.742	574.334	574.879	575.723
GERATRIZ INFERIOR	571.152	571.148	571.013	570.664	570.664	570.664	570.664	572.799	573.340	573.881	574.701
DIST. PARCIAL	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	21473.35		21493.35	21513.35	21533.35	21553.35	21573.35	21593.35	21613.35	21633.35	21653.35

ESTACA	1070					1075				
COTA T.N. (m)	576.975	578.375	579.808	580.957	581.875	583.042	584.232	585.385	586.077	586.720
GERATRIZ INFERIOR	575.964	577.305	578.797	579.957	580.875	582.021	583.196	584.300	585.077	585.749
DIST. PARCIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	21673.35	21693.35	21713.35	21733.35	21753.35	21773.35	21793.35	21813.35	21833.35	21853.35

ESTACA	1080					1085				
COTA T.N. (m)	587.737	589.220	589.868	590.718	591.325	591.729	591.533	591.470	591.155	590.655
GERATRIZ INFERIOR	586.712	588.220	588.869	589.719	590.270	590.729	590.601	590.473	590.069	589.595
DIST. PARCIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	21873.35	21893.35	21913.35	21933.35	21953.35	21973.35	21993.35	22013.35	22033.35	22053.35

ESTACA	1090	1090+16.22				1094	1095	1095+9.75			
COTA T.N. (m)	590.130	589.647	589.832	590.806	591.898	592.034	591.807	591.574	591.723	592.113	592.619
GERATRIZ INFERIOR	589.080	588.647	588.832	589.806	590.898	591.034	590.807	590.574	590.723	591.120	591.659
DIST. PARCIAL	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	22073.35		22093.35	22113.35	22133.35	22153.35	22173.35		22193.35	22213.35	22233.35

ESTACA		1100					1105		1107	
COTA T.N. (m)	593.202	593.937	595.395	596.117	596.845	597.387	597.857	597.955	598.153	597.946
GERATRIZ INFERIOR	592.205	593.012	594.231	595.106	595.837	596.346	596.856	597.011	597.153	596.946
DIST. PARCIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	22253.35	22273.35	22293.35	22313.35	22333.35	22353.35	22373.35	22393.35	22413.35	22433.35

ESTACA		1110					1115			
COTA T.N. (m)	597.490	597.084	596.684	596.123	595.584	595.050	594.660	594.285	593.802	593.337
GERATRIZ INFERIOR	596.515	596.084	595.603	595.123	594.587	594.050	593.634	593.218	592.802	592.376
DIST. PARCIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	22453.35	22473.35	22493.35	22513.35	22533.35	22553.35	22573.35	22593.35	22613.35	22633.35

ESTACA		1120		1121+6.65				1125
COTA T.N. (m)	592.943	592.520	592.097	591.957	592.648	593.540	594.156	594.748
GERATRIZ INFERIOR	591.950	591.524	591.098	590.957	591.590	592.540	593.152	593.764
DIST. PARCIAL	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00
DIST. ACUMULADA (m)	22653.35	22673.35	22693.35		22713.35	22733.35	22753.35	22773.35

DIAMETRO/MATERIAL: DN 200 - PVC DEFºFº 1MPa

LEGENDA:

- TOPO ROCHOSO
- ENVELOPAMENTO
- BLOQUEIO
- VENTOSA TRÍPLICE
- DESCARGA DE FUNDO
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- POÇO
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- POLIGONAL (05)
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-Nas travessias de riacho, a adutora deverá ser envelopada e assentada com recobrimento mínimo de 1m.

-A extensão do envelopamento deverá ser ajustada em campo sendo observada a largura do talvegue correspondente as marcas das cheias, acrescida de 5m em cada margem

-As descargas descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

-No caso de transposição de açudes, deverão ser definidos na época da implantação da obra, o posicionamento e o tipo mais adequado de assentamento da adutora

-Em zona urbana quando a tubulação for PRFV o recobrimento mínimo será de 1.20m

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROJETEC

PROJETO BÁSICO
TRECHO: EB FLUTUANTE A EB2
PLANTA E PERFIL
Est.: 1050 a 1125

ESCALA: 1:2.000 1:200 | DATA: DEZEMBRO/2005 | PRANCHA: CAMALAÚ-PB-PP-015

SISTEMA ADUTOR CAMALAÚ

GOVERNO DA PARAÍBA
Estado em movimento