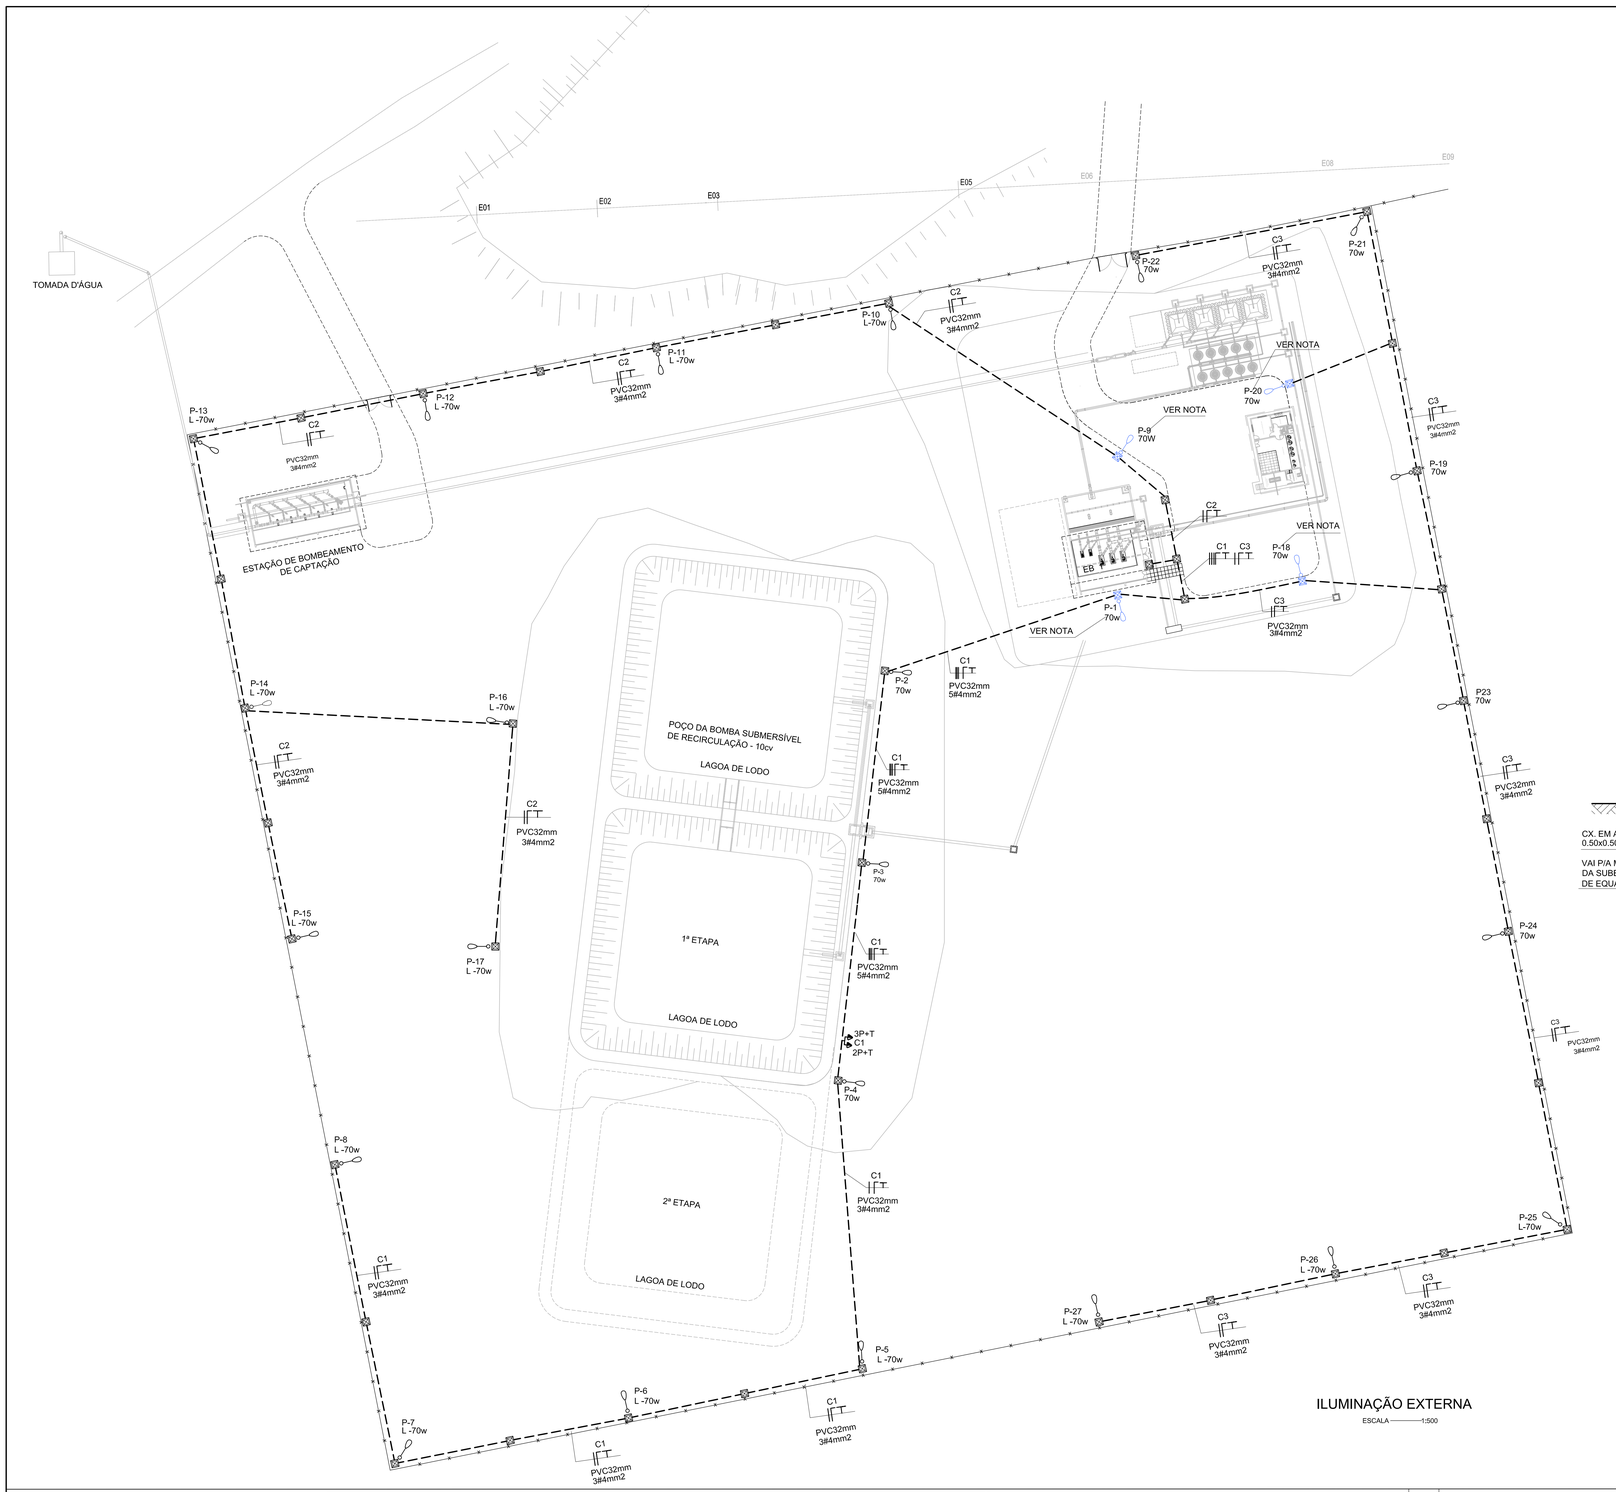

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ESCALA ——— 1:500

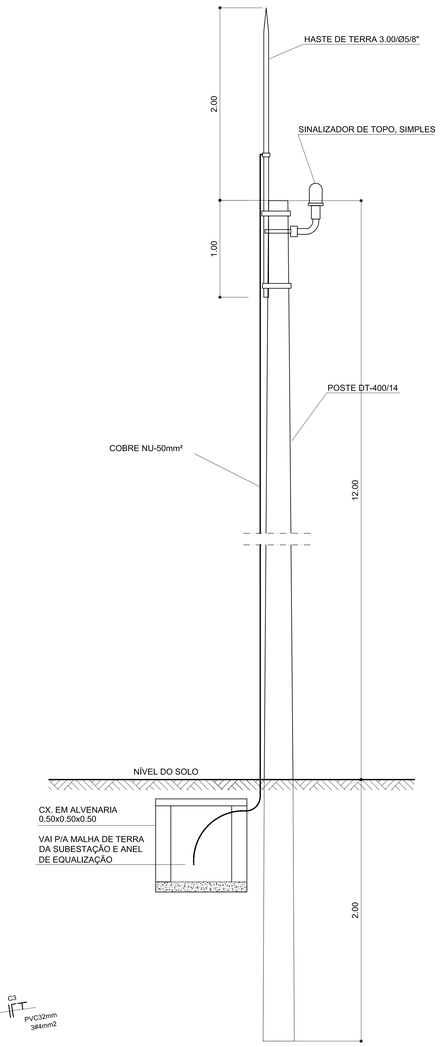

CAPTOR C/ SINALIZADOR DE TOPO

DETALHE 1

SEM ESCALA

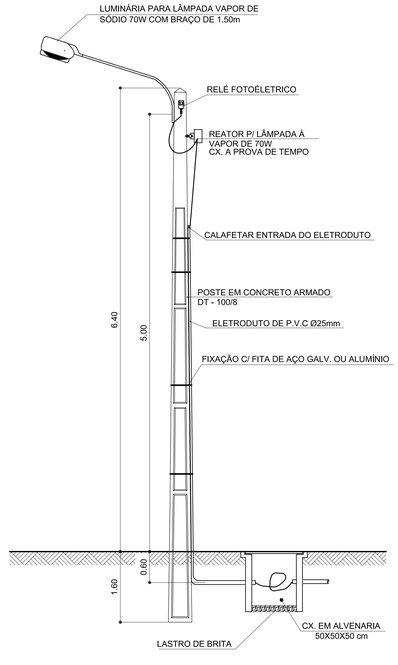

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA TÍPICA

DETALHE 2

SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS								
CIRCUITO	LÂMPADA WATTS	REATOR WATTS	TOMADAS WATTS		TOTAL RAMAL	DISJ. INOM.	SEÇÃO CONDUT.	FINALIDADE DO CIRCUITO
			1Ø - 10A	3Ø - 15A				
N#	70	20			WATTS	AMP.	mm²	
C1	8	8			9520	30-3Ø	4	ILUM. EXT.
C2	9	9			810	15-1Ø	4	ILUM. EXT.
C2	10	10			900	15-1Ø	4	ILUM. EXT.
TOTAL CARGA 2100 Watts								

DISTRIBUIÇÃO DOS POSTES	
CIRC.	POSTES
C1	P1 - P8
C2	P9 - P17
C3	P18 - P27

NOTA

1 - ESSES POSTES TERÃO DUPLA FUNÇÃO:
ILUMINAÇÃO E SUPORTE DO CAPTOR DO SPDA

2 - SERÃO EMPREGADOS POSTES DT 400/14

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		SECTMA			SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

Maia Melo Engenharia Ltda.

PROJETO BÁSICO
CENTRO DE PRODUÇÃO
ILUMINAÇÃO EXTERNA E DETALHES DOS POSTES

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
INDICADA	DEZEMBRO/2006	CAPIVARA-PB-ELE-019

SISTEMA ADUTOR CAPIVARA

AESA
SECTMA