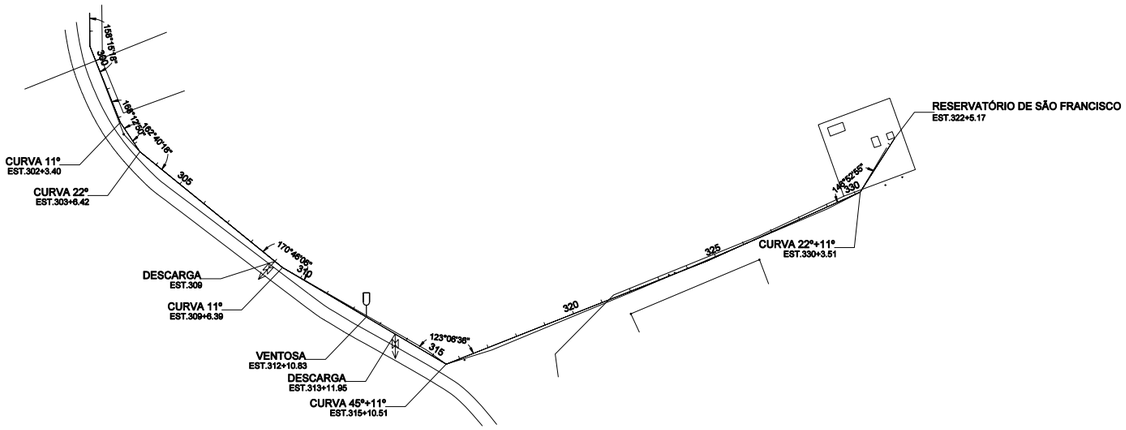

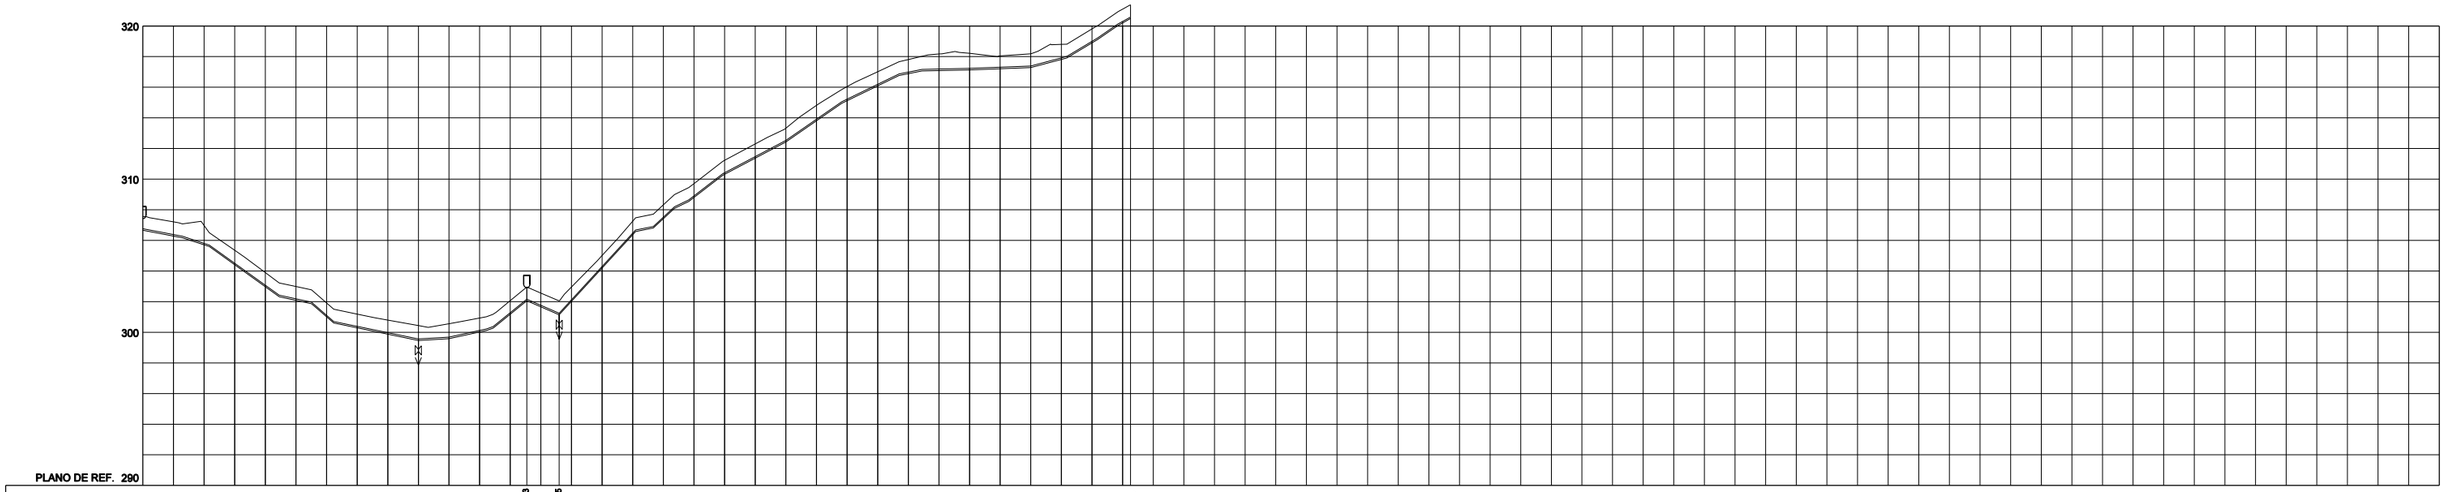

ESTACA	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	312+10.83	313	313+11.95	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	332+5.17
COTA DO TERRENO NATURAL(m)	307.98	307.21	306.67	305.35	303.90	302.99	301.92	301.19	300.80	300.44	300.08	300.03	302.08	302.08	302.08	302.08	302.08	305.02	307.28	308.32	309.71	311.23	312.30	313.33	314.81	316.04	317.02	317.81	318.17	318.21	318.04	318.18	317.82	318.90	319.81	321.10
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO(m)	306.98	306.28	305.71	304.41	302.97	302.08	301.02	300.29	299.88	299.47	299.08	300.02	301.18	302.08	301.68	301.15	302.02	304.20	306.37	307.42	308.81	310.32	311.37	312.43	313.81	315.12	316.09	316.89	317.06	317.13	317.21	317.28	317.82	318.90	320.29	321.38
DISTÂNCIA PARCIAL/ ACUMULADA(m)	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.83	1.12	11.95	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.17
DIÂMETRO/MATERIAL CLASSE DE PRESSÃO	DN 100/RPVC CL.16																																			

LEGENDA:

- POLIGONAL
- BLOQUEIO
- VENTOSA
- DESCARGA
- TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU)
- STAND-PIPE
- ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
- CERCA
- CASA
- MEIO-FIO
- ESTRADA
- BUEIRO
- PONTE

NOTA:

-Estacas espaçadas de 20m

-As descargas de fundo deverão ser posicionadas de modo que não sejam atingidas pelas águas dos riachos

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
			SECTMA		SECTMA	

DESENHOS DE REFERÊNCIA - TÍTULO	NÚMERO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente

Mais Meio Engenharia Ltda.

PROJETO BÁSICO
TRECHO: DERIVAÇÃO PARA SÃO FRANCISCO
PLANTA E PERFIL
Est.: 300 a 332+5.17

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
1:2.000 1:200	DEZEMBRO/2006	CAPIVARA-PB-PP- 056

SISTEMA ADUTOR CAPIVARA

AESA
SECTMA